

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH RAFAŁ
RYDZEWSKI
ul. KUSOCIŃSKIEGO 64
889-401-303
rafalrydzewski@wp.pl

ŻARY, 2018-06-05
oryginał / kopia

OPINIA Nr 13

z kontroli przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami w budynku będącym własnością:

ZAKŁAD WODOCIĄGOW I KANALIZACJI SP.Z O.O. 68-200 ŻARY UL. BOHATERÓW GETTA 9-11
zarządzanym przez: ZAKŁAD WODOCIĄGOW I KANALIZACJI SP.Z O.O. 68-200 ŻARY UL. BOHATERÓW GETTA 9-11
położonym przy 68-200 ŻARY UL. PIASTOWSKA/JAKUBICY POM. KOTŁOWNI W BUDYNKU POMPOWNI II STOPNIA

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje Mistrza Kominarskiego (art. 62 ust 6 pkt 1)
RAFAŁ RYDZEWSKI,

w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, wraz z późniejszymi zmianami.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO:

WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA KOTŁA CO.GAZ ORAZ WENT.NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

- W POM.KOTŁOWNI ZNAJDUJE SIĘ KOCIOŁ CO.NA OLEJ OPAŁOWY, KTÓRY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO SPALANIA GAZU (WYMIANA PALNIKÓW NA GAZOWE). KOCIOŁ CO. JEST PODŁĄCZONY DO ISTNIEJĄCEGO KWASOODPORNEGO WKŁADU KOMINOWEGO FI 250 MM, PRZ.NR.2(ZAMONTOWANEGO W SZEROKIM PRZEWODZIE PRZ.NR.3), KTÓRY MOŻNA WYKORZYSTAĆ DO ODPROWADZENIA PRODUKTÓW SPALANIA GAZU
- WENT.WYWIEWNA POM.KOTŁOWNI JAKO PRZEWÓD KOMINOWY MUROWANY O WYM. 0.65 M x 0.13,5 M , PRZ.NR.4 , WIELKOŚĆ KRATKI WLOTOWEJ DO PRZEWODU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO NOMINALNEJ MOCY CIEPLNEJ KOTŁA
- WENT.NAWIEWNA POPRZECZ ISTNIEJĄCY POZIOMY KANAŁ NAWIEWNY WYKONANY Z MAT.NIEPALNYCH O WYM 0.39 M x 0.39 M . NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WIELKOŚĆ KANAŁU STOSOWNIE DO NOMINALNEJ MOCY CIEPLNEJ KOTŁA

Uwagi:

PATRZ SZKIC NA ODWROCIE

Termin następnej kontroli: czerwiec 2019

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione zalecenia - braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej

OPINIĘ SPORZĄDZONO I PODPISANO W DNIU 2018-06-05

Opinię otrzymują:

Protokolarne ustalenia

Zakład Usług Kominarskich
Rafał Rydzewski
Opinia sporządzona
ul. Kusocińskiego 64 · 68-200 Żary
tel. 889 401 303
NIP 9281820508 · REGON 080218774


1. Właściciel - Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wystąpienia zagrożeń)

przyjęto do wiadomości

przeprowadzający kontrolę
RAFAŁ RYDZEWSKI

Zakład Usług Kominiarskich
Rafał Rydzewski
Ul. Kusocińskiego 64 · 68-200 Żary
tel. 889 401 303
NIP 9281870508 · REGON 080218774

Ulica: PIASTOWSKA

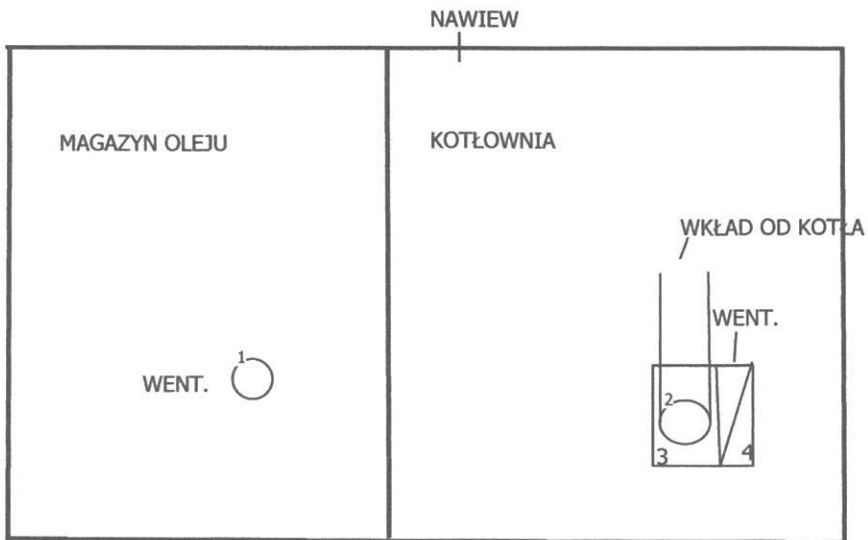

Zakład Usług Kominarskich
Rafał Rydzewski
ul. Kusocińskiego 64 · 68-200 Żary
tel. 889 401 303
NIP 9281820508 · REGON 080218774